

Datum/Date: 16.09.2021-OM/Cey/st-

PRÜFZEUGNIS TEST CERTIFICATE

Nr./No.: 2021 22777/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen *slip resistance test of floorings*

1	Auftraggeber/ Customer	Lamurista GmbH Stettiner Straße 8 93073 Neutraubling
2	Prüfmuster/ Test specimen	Bodenbeschichtungen Typ / Type: 2K-PU-Topcoat "Lamurista GoodLack, matt
2.1	Hersteller/ Manufacturer	Lamurista GmbH
2.2	Bauart, Bezeichnung/ Type, designation	2K-Kopfversiegelung auf Spachtelmasse, entsprechend beiliegender Verlegeanleitung und Abbildung
	Kennzeichnung/ Marking	--
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung/ Intended use	Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr / <i>Use in working areas with slipping hazards</i>
2.4	Datum der Herstellung/ Date of fabrication	--
2.5	Weitere Angaben/ Further details	Form und Größe / <i>Shape and size (mm):</i> fugenlos Farbe / <i>Colour:</i> grau Oberfläche / <i>Surface:</i> eben, feinrau, matt

3 Prüfung/ Testing

- 3.1 Art der Prüfung/
Type of test Baumusterprüfung / *Type-examination* vom 28.07.2021
(Prüfzeugnis Nr. 202122469/3210 vom 30.07.2021)
- 3.2 Datum der Prüfung/
Date of testing Umschreibung vom 16.09.2021
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/
Test method, requirements DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2
- Prüfergebnis / *Test result:*
- Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 20,6 °
Total mean of inclination angle:
- Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: -,- cm³/dm²
Total mean of displacement volume:
- 4 **Beurteilung, Eignung/
Assessment, suitability**
(Besondere Hinweise/
Special remarks)
- Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 11
Evaluation group of slip resistance:
- Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V -,-
Evaluation group of displacement volume:

Prüfstellen / *Testing institute:*

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

Hinweis / *Remark:*

Die Verlegeanleitung und die Abbildung sind Bestandteile dieses Prüfzeugnisses.
The installation instruction and the picture are part of the test certificate.

5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/ Validity of Test Certificate

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

29.07.2026

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

**6 Allgemeine Hinweise/
General remarks**

Dieses Prüfzeugnis besteht aus
The present Test Certificate consists of

3

Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.

Dieses Prüfzeugnis berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens, DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.

The present Test Certificate does n o t warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or CE-mark.

Im Übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Für die Beurteilung
For the assessment

Für die Prüfung
For the testing





Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer(in)
Certification officer



Orhan Ceylan
Leiter(in) des Prüflabors
Head of Testlaboratory

202122777/3210

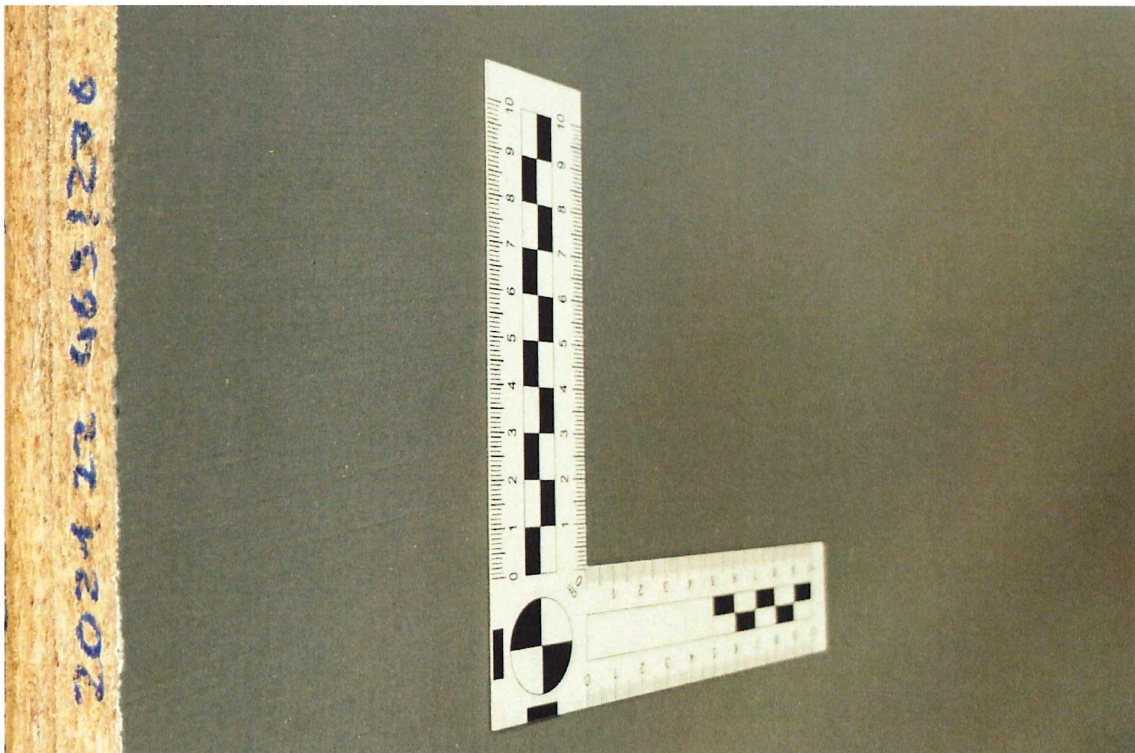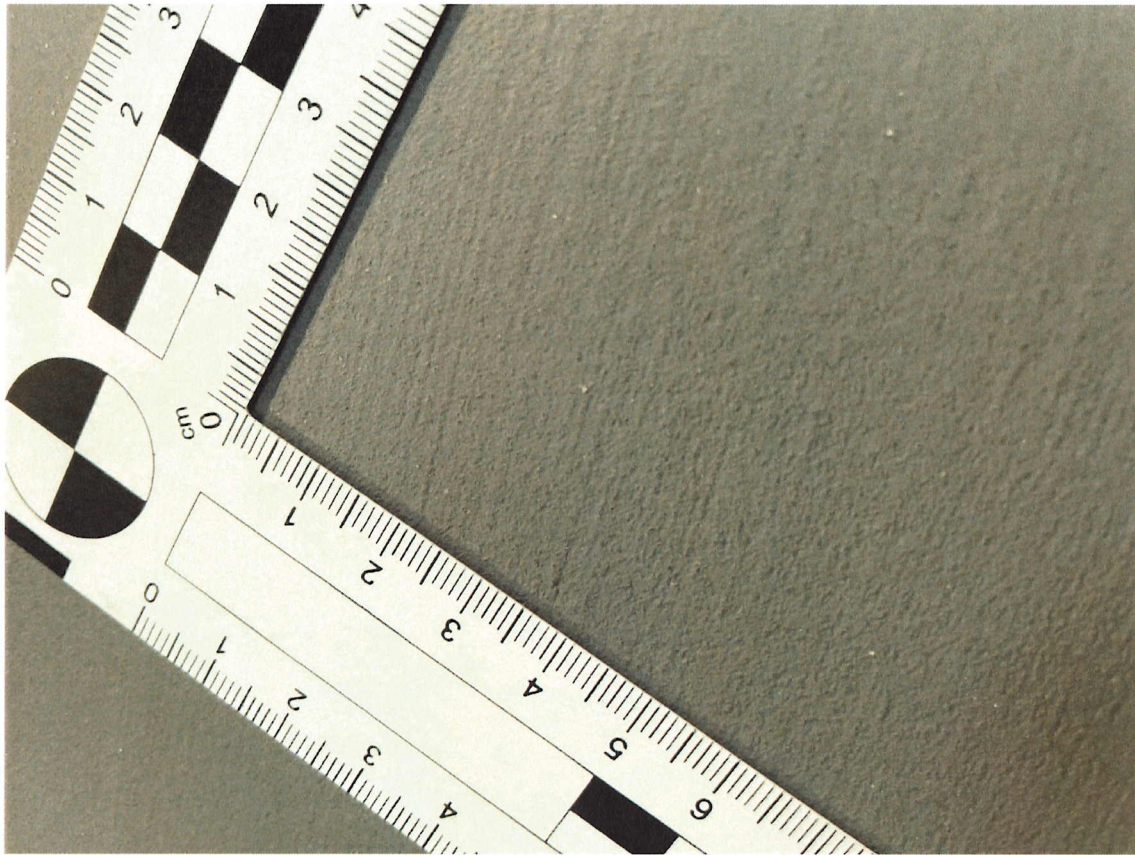

Diese Anlage ist
Bestandteil des
Prüfzeugnisses

Nr. 202122777/3210

Gu

Applikation 2k-PU-Topcoat „Lamurista GoodLack, matt“ auf pastöser Spachtelmasse „Lamurista HardRock Pro“

Untergrund: Holzspanplatte 22 mm, doppellagig verklebt mit Parkettkleber, zusätzlich verschraubt

1. Grundierung „Lamurista Prime“, wasserbasiertes Produkt, einkomponentig, gekörnt
Verbrauch: 100 – 450 g/qm je nach Untergrund


(in diesem Fall 250 g/qm)

Applikation mit Kurz- oder Langflorrolle oder Flächenstreicher, bei stark saugenden Untergründen mit bis zu 20 % Wasser verdünnen.

(in diesem Fall mit 4mm Kurzflorrolle appliziert)

Die Trocknungszeit beträgt ca. 30-60 min.

(in diesem Fall wurde über Nacht gewartet)

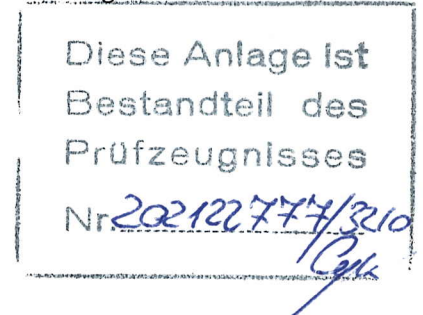

2. Spachtelschicht „Lamurista HardRock Pro“, wasserbasiertes Produkt, einkomponentig
Verbrauch: ca. 0,5 kg/qm je Lage

Applikation mit Spachtelkelle

Trocknungszeit ca. 4 h bei 20 °C

(in diesem Fall wurde über Nacht gewartet)

3. Spachtelschicht „Lamurista HardRock Pro“, wasserbasiertes Produkt, einkomponentig
Verbrauch: ca. 0,5 kg/qm je Lage

Applikation mit Spachtelkelle

Trocknungszeit ca. 4 h bei 20 °C

(in diesem Fall wurde über Nacht gewartet)

4. Leichter Anschliff der Beschichtung mit 240er Schleifpapier um Spitzen zu entfernen.
5. Zweilagige Applikation von wasserbasiertem 2K-PU-Lack „Lamuista GoodLack, matt“ (Komp. A, Basis) und „lamurista GoodLack Härter“ (Komp. A, Härter) Mischungsverhältnis 10:1; Gewichtsverhältnis. Verbrauch ca. 90 - 120 ml/qm pro Lage.

Basis und Härter 3 Minuten mischen, 1 Minute ruhen lassen, umtopfen und nochmals aufrühren.

Verarbeitung mit Bürste, Rolle oder Spritzgerät.

Mindestens zwei Lagen satt und gleichmäßig aufbringen. Die einzelnen Lacklagen innerhalb von 24 h applizieren, ansonsten ist ein Zwischenschliff erforderlich.

Die Trocknungszeit beträgt je nach Untergrund für den ersten Auftrag 120-180 Minuten. Den zweiten Auftrag über Nacht erhärten lassen. Dann begebar.

Voll belastbar nach 7 Tagen.